



(1) 上引き排気ダクト内にグリス除去装置及び火炎伝送防止装置が設置されている場合の清掃範囲

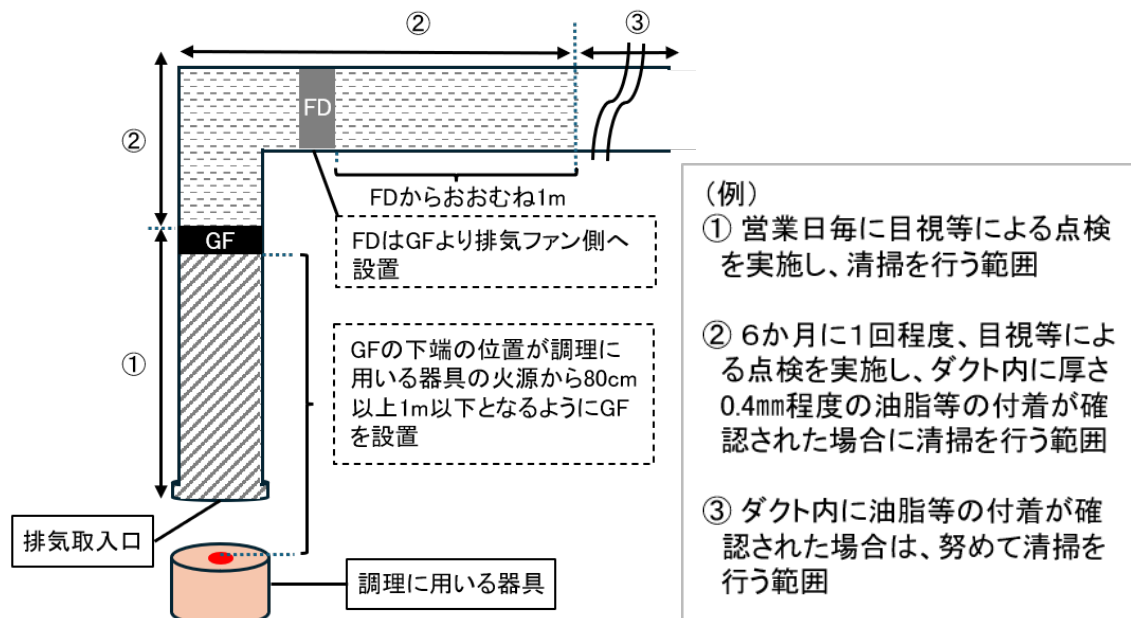

(2) (1)以外の場合の清掃範囲

※上引き排気ダクトのみを単体で設置した場合（下図）のほか、GF・FDが(1)以外の位置に設置されている場合又はどちらか一方のみ設置されている場合。

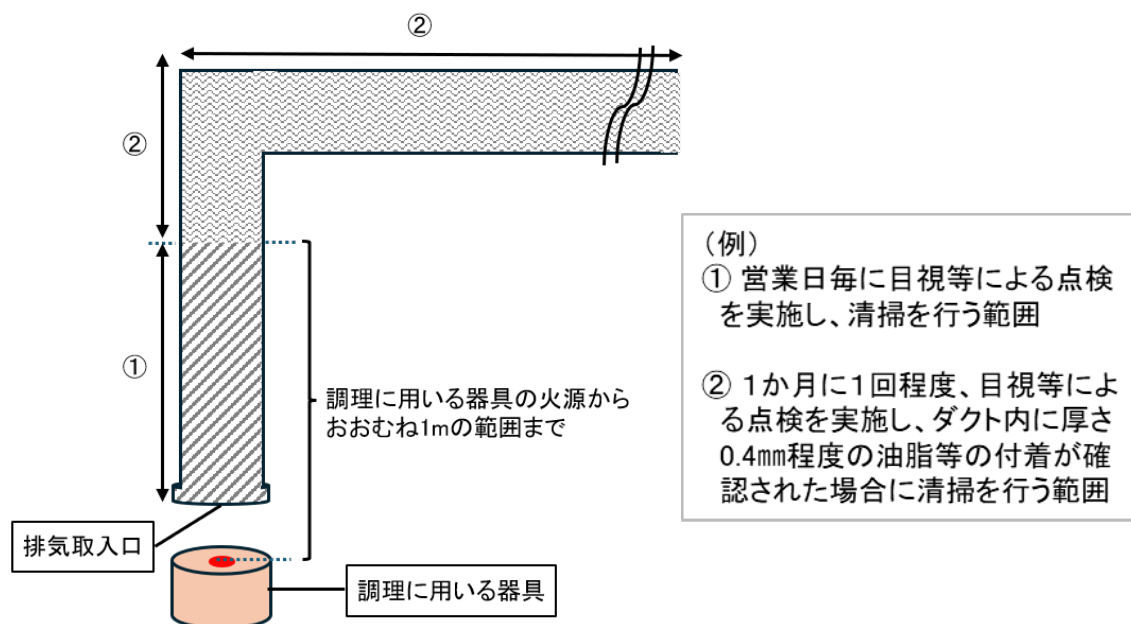

GF：グリス除去装置 ：火炎伝送防止装置

(3) 油脂等の厚さの確認方法

○ 目視の場合（目安）



厚み 0.1 mm



厚み 1.0 mm




厚み 0.4 mm


（出典：JADCA）

○ 専用ゲージを使用した場合

くし状の金属板で、高さの異なる隙間が空いており、油脂等の厚みを測定する面に対して垂直に押し当て、ダクトの内面に沿って半周程度動かし押し当てることで、堆積した油脂等の厚さを測定することができる。

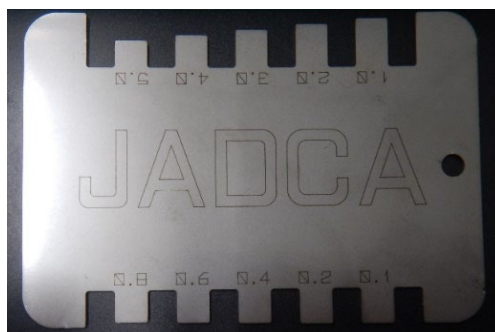

専用ゲージ本体

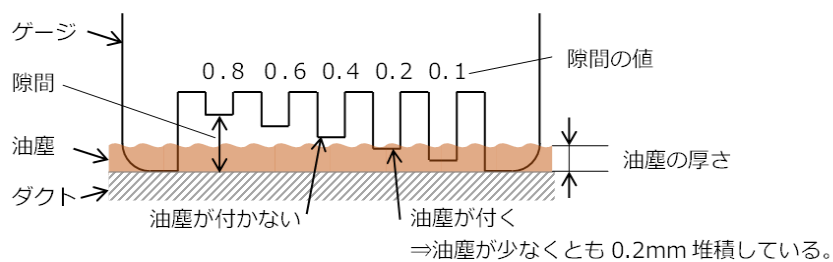

測定イメージ